

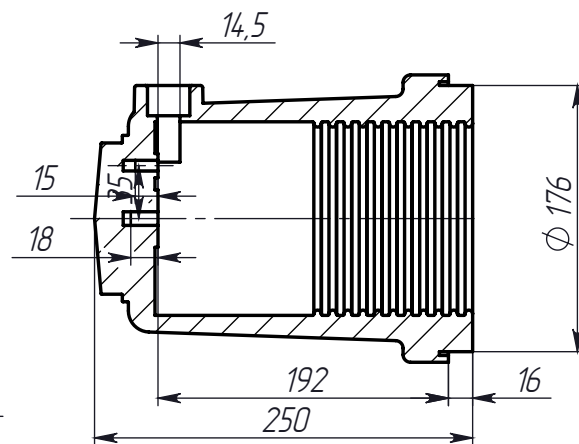
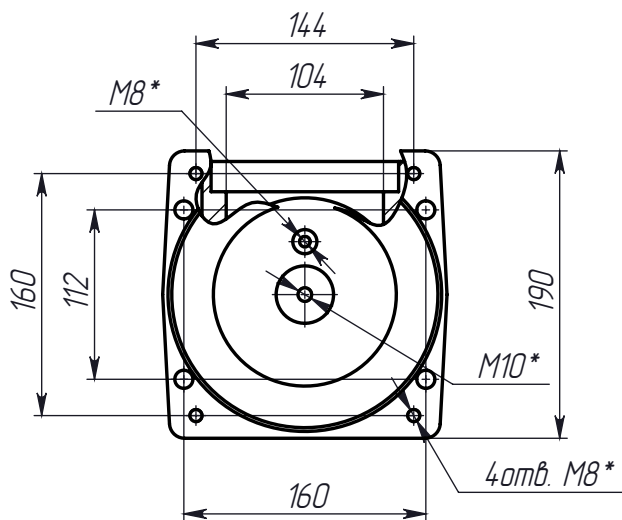


Справ. №	Перв. примен.

061-01-БЦИ

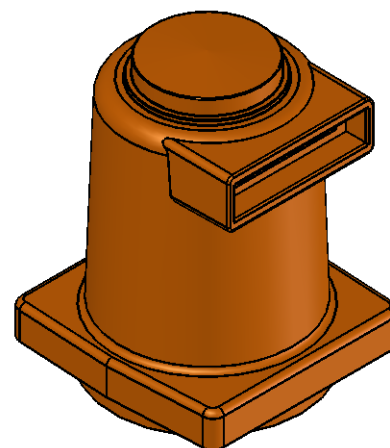

Рекомендуемые отверстия для крепления ИПУ

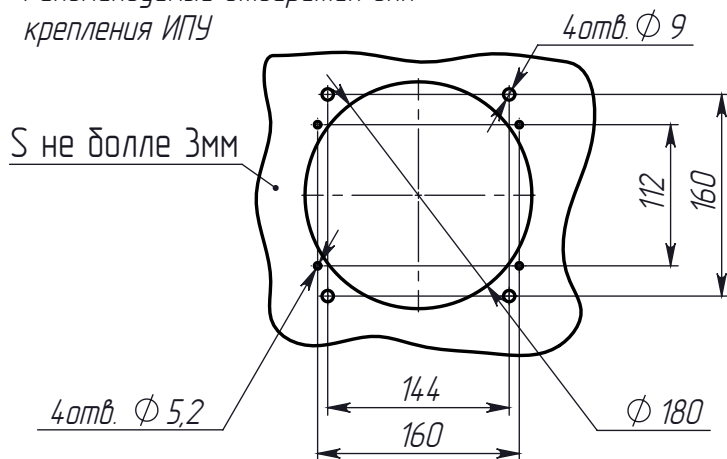

- * – Размер, изменяемый по желанию Заказчика
- Не указанные предельные отклонения IT14/2

Инв.№ подл.	Изм. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				3.03.10
Пров.				
Т.контр.				
Рук. пр.				
Н. контр.				
Утв.				

ИПУ-10-190

Изолятор проходной угловой

Лит.	Масса	Масштаб
		1:5
Лист	1	Листов 1

ООО "ДМС-Электро"