


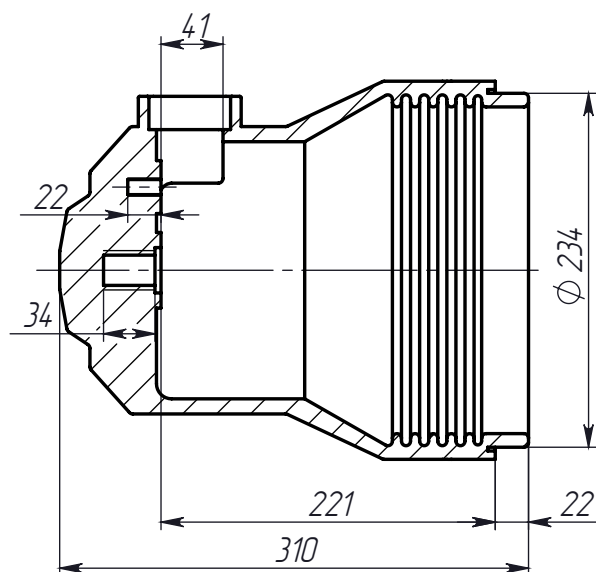

Рекомендуемые отверстия для крепления ИПУ

более 3мм

4 отв. $\phi 5,2$

4 отв. $\phi 13$


206

212

150

206

$\phi 242$

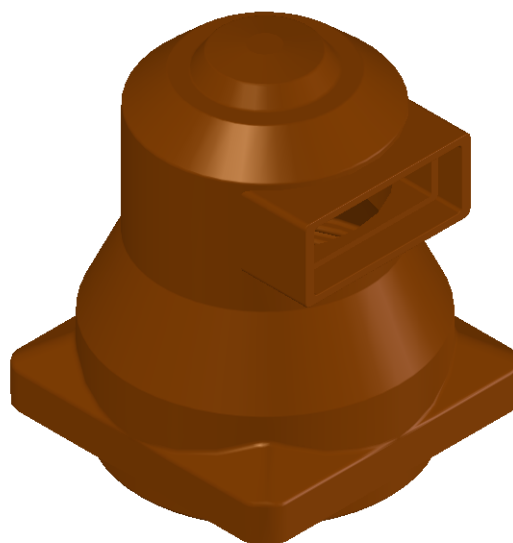

1. * – Размер, изменяемый по желанию Заказчика
2. Не указанные предельные отклонения IT14/2

Подп. и дата						ИПУ-10-250						
Инв.№ подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изолятор проходной угловой	Лит.			Масса	Масштаб	
	Разраб.				3.03.10						1:5	
	Пров.											
	Т.контр.						Лист	1	Листов	1		
	Рук. пр.					ООО "ДМС-Электро"						
	Н. контр.											
Упр.												