


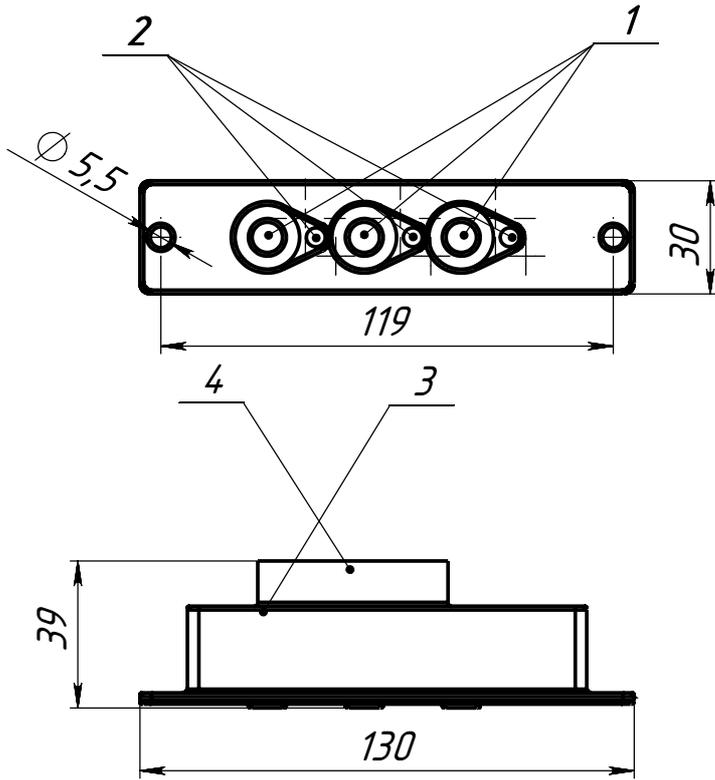


*EVI Исполнение 02*

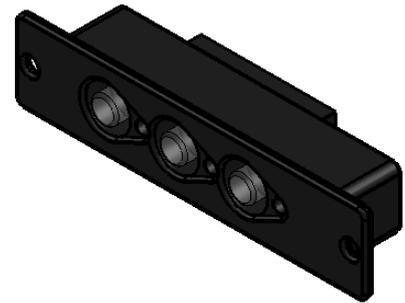

*Размеры паза под установку блока*

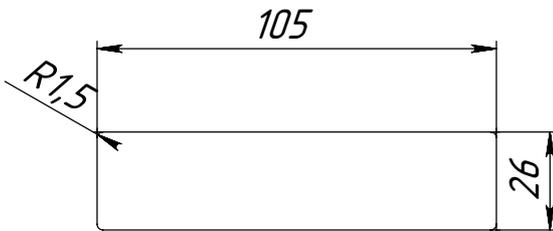

1. Индикаторы наличия напряжения.
2. Гнезда подключения тестера для фазировки.
3. Корпус.
4. Терминал подключения.

Перв. примен.				
Справ. №				
Подп. и дата				
Инв.№ дубл.				
Взам.инв.№				
Подп. и дата				
Инв.№ подл.				
<i>EVI Исполнение 02</i>				
<i>Блок индикации напряжения</i>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Рук. пр.				
Н. контр.				
Утв.				
			Лит.	Масса
			Масштаб	1:2
			Лист 1	Листов 1
ООО "ДМС-Электро"				